




Објект:		
САНАЦИЈА ФАСАДЕ И ТЕРАСЕ УДК "ТИРШОВА"		
Део пројекта:		
4. Пројекат електроенергетских инсталација		
Цртеж:		Размера:
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА -постојеће стање-		1:150
Датум:	Цртеж бр.	Ц01
05.2017.		



Објекат:	
САНАЦИЈА ФАСАДЕ И ТЕРАСЕ УДК "ТИРШОВА"	
Део пројекта:	
4. Пројекат електроенергетских инсталација	
Цртеж:	Размера:
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА -постојеће стање-	1:150
Датум:	Цртеж бр.
05.2017.	Ц02

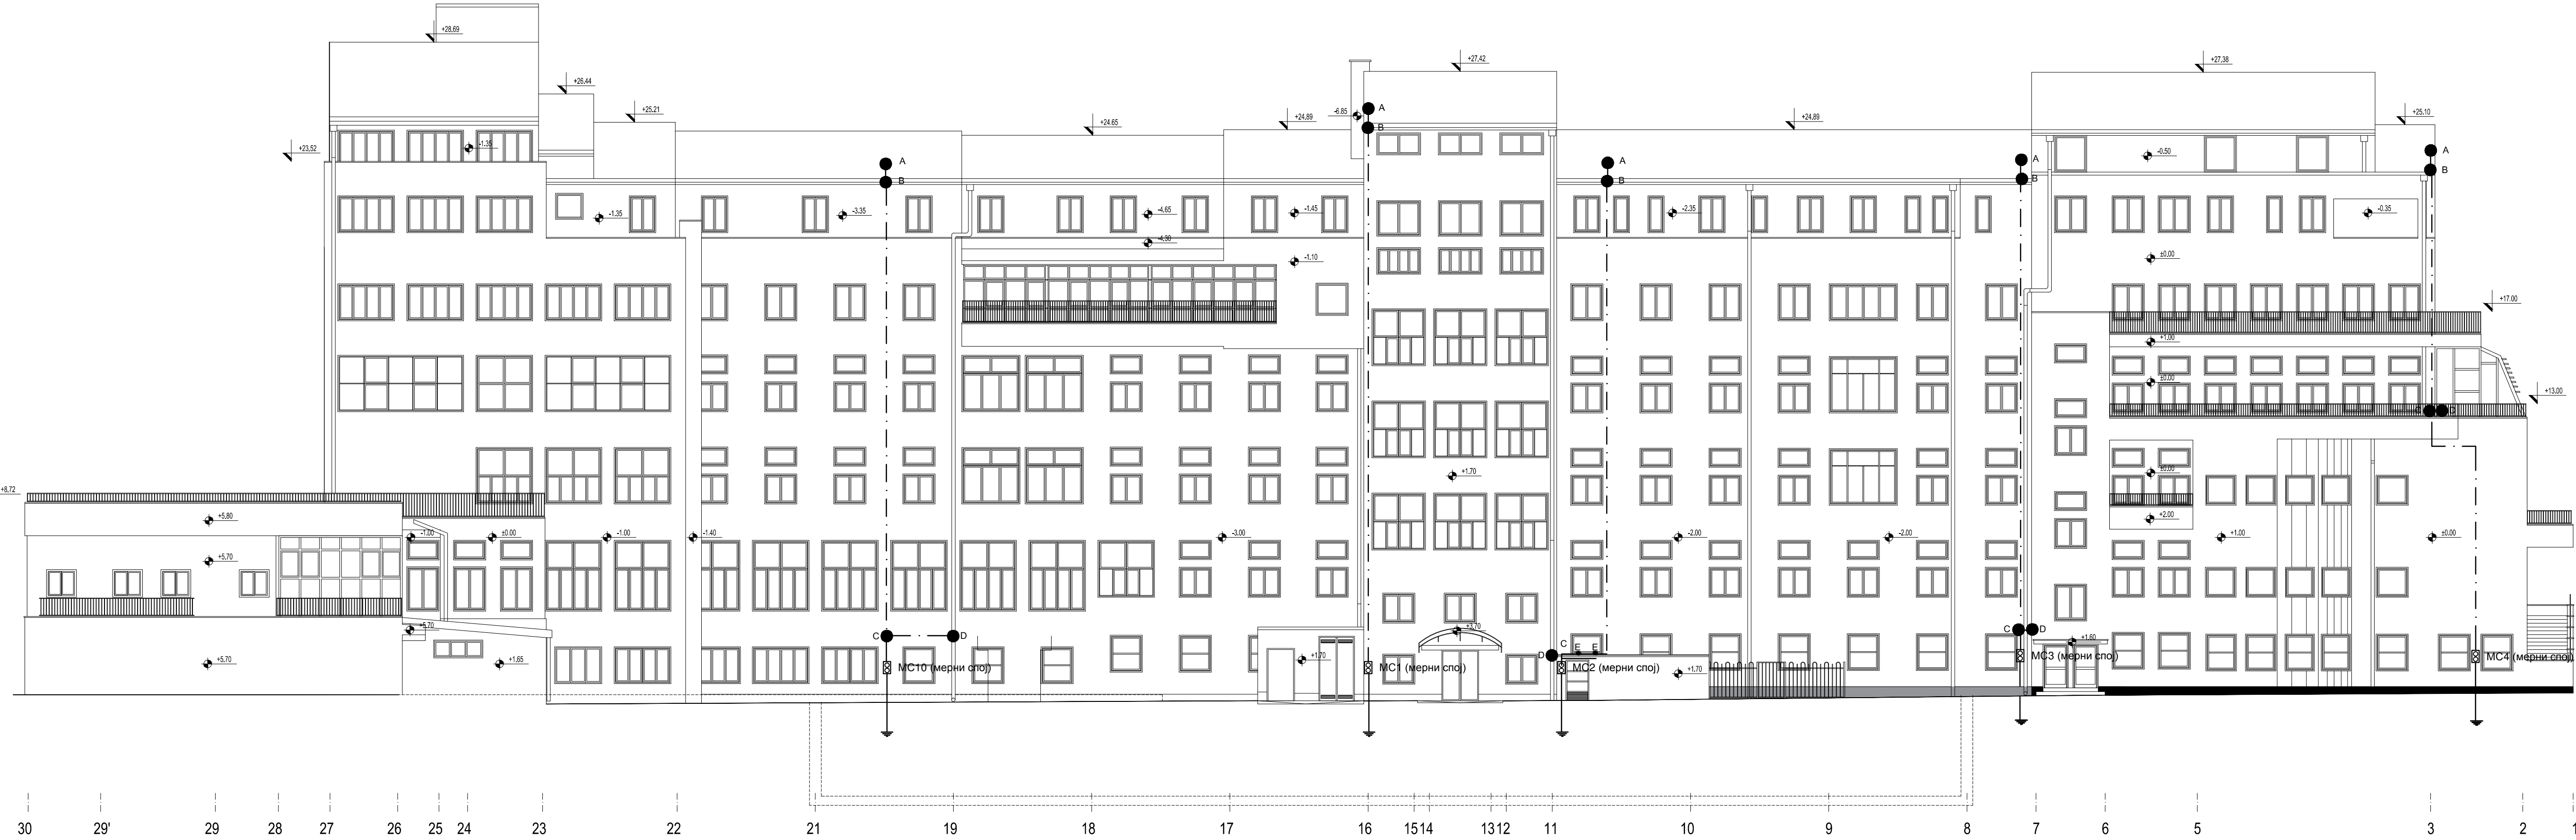

СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА

- ЛЕГЕНДА ОЗНАКА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈ Е
- A Контактни елеменат екв.типу KO N 06 за повезивање на лимени кровни покривач
  - B Контактни елеменат екв.типу KO N 06 за повезивање на олучну хоризонталу (корито)
  - C Контактни елеменат екв.типу KO N 04 за меѓусобно повезивање проводника за везу са олучном вертикалом
  - D Обујмица за олук екв.типу KON 10A
  - E Носач за лим екв.типу KON 20
  - — — Спусни проводник од прихватног система до мерног места је проводник од алуминијума (Al) φ10 мм постављен испод фасаде у бужиру причвршћен носачем
  - — — Постојећи земљовод од поцинковане таке FeZn 25x4мм испод фасаде , од уземљивача до мерног споја
  - ⊠ Мерни спој( мерни ормарић екв.типу ZON 05 + контактни елеменат екв.типу KON 02 за спој траке и проводника

ПОТКРОВЉЕ

V СПРАТ

IV СПРАТ

III СПРАТ

II СПРАТ

I СПРАТ

ПРИЗЕМЉЕ

ПОДРУМ

Објекат:		
САНАЦИЈА ФАСАДЕ И ТЕРАСЕ УДК "ТИРШОВА"		
Део пројекта:		
4. Пројекат електроенергетских инсталација		
Цртеж:	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА -новопројектовано стање-	Размера: 1:150
Датум:	Цртеж бр.	Ц03
05.2017.		





Објект:			УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА "ТИРШОВА", Београд		
Део пројекта:			Сан ациј е фасаде		
Цртеж:			4. Пројекат електроенергетских инсталација		
Каблови на фасади објекта			Размера: 1:100		
датум: 05.2017.			цртеж бр. ЦО5		