ЦЕОП: ROP-PAR-35535-LOC-1/2019

ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за урбанизам,финансије,
скупштинске и опште послове
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне односе
35250 ПАРАЋИН, ул. Т. Живановића број 10
35250 ПАРАЋИН

Наш број: 8Ф.1.1.0-Д-09.05-387029/19 /2

Јагодина, 09.12.2019

„ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина размотрио је захтев примљен дана 04.12.2019 године у име у име инвеститора ОПШТИНА ПАРАЋИН, ПАРАЦИН, Томе Живановића бр. 10. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу РЕКОНСТРУКЦИЈА/ЗАМЕНА ДРУМСКОГ МОСТА , класе 211201, ПАРАЋИН, ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА бр. парцела број 5506/1, 5509, 5601/2, К.О. ПАРАЋИН-ГРАД.

На основу увида у Идејно решење бр IDR од 31.10.2019 године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом РЕКОНСТРУКЦИЈА/ЗАМЕНА ДРУМСКОГ МОСТА , класе 211201, ПАРАЋИН, ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА бр. парцела број 5506/1, 5509, 5601/2, К.О. ПАРАЋИН-ГРАД.

ПОСТОЈЕ НАДЗЕМНИ СТУБОВИ У ТРОТОАРУ УЛИЦА Д. ЈОВАНОВИЋА И Б. ПЕТРОВИЋА СА ВОДОВИМА НН ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ПОТРОШАЧА И ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ.

НА САМОЈ МОСТОВНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕ 3 ВОДА 10 kV НА НИЗВОДНОЈ СТРАНИ МОСТА КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ ЗАШТИЋЕНЕ ЛИМЕНЕ КАБЛОВИЦЕ.

У УЛИЦИ Б. ПЕТРОВИЋА (ЛЕВА СТРАНА РЕКЕ ГЛЕДАНО НИЗВОДНО) НА КП.БР. 5506/1 КО ПАРАЋИН-ГРАД ПОСТОЈИ ВОД 10 kV КОЈИ ПРЕЛАЗИ НА ДРУГУ СТРАНУ УЛИЦЕ И УЛАЗИ У КП. 5490 КО ПАРАЋИН-ГРАД, А ИМАМО И 2 ВОДА КОЈИ НАСТАВЉАЈУ СА ИСТЕ СТРАНЕ УЛИЦЕ Б. ПЕТРОВИЋ.

НА ДЕСНОЈ СТРАНИ КЕЈСКЕ СТАЗЕ НА КП.БР. 5489 КО ПАРАЋНИН-ГРАД И ДАЉЕ УЛИЦОМ НА КП БР. 5509 И 5510/1 ПОСТОЈИ КАБЛОВСКИ ВОД 35 kV, КАО И 10 kV КАБЛОВСКИ ВОДОВУ У СВЕМУ ПРЕМА СКИЦИ ПРИЛОГУ, О КОЈИМА ТРЕБА ВОДИТИ РАЧУНА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА (У СВЕМУ ПРЕМА СКИЦИ ПРИЛОГУ),

а власништво су „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина.

1. **Инвеститор је у обавези да поштује следеће:**

Да се у свему придржава одредбама предвиђених техничким препорукама

1. Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже, као и других кабловских водова), са постојећим електроенергетским ПОДЗЕМНИМ кабловским водовима одређена су техничком препоруком број 3 ЕПС - Дирекције за дистрибуцију ел.енергије Србије.

2. Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим електроенергетским НАДЗЕМНИМ водовима дефинисани су Техничком препоруком број 10 (Општих техничких услова за пројектовање, изградњу и коришћење надземних електроенергетских водова у дистрибутивним мрежама 0.4 kV,10 kV,20 kV и 35 kV) ЕПС - Дирекције за дистрибуцију ел.енергије и правилником о техничким норамтивима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV.

Приликом извођења радова на местима укрштања или приближавања са ЕЕ објектима (кабловима), потребно је поднети захтев за искључење електричног вода или постројења, ради безбедности људства приликом ископа.

2. **Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта**

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина, Јагодина, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина, Јагодина.

2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС" бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. **Додатни услови за грађење објекта са образложењем**

ОБЗИРОМ ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ИЗМЕШТАЊЕ И НАСТАВЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОВА, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СЕ ПРЕДВИДЕ ШАХТЕ НА КРАЈЕВИМА МОСТОВА НЕПОСРЕДНО ДО КАБЛОВИЦА У КОЈИМ БИ СЕ МОГЛОВ ВРШИТИ НАСТАВЉАЊЕ КАБЛОВА (ДИМЕНЗИЈЕ ШАХТЕ БИ МОРАЛЕ БИТИ 2,5x1x1,5 м ДхШхВ)

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СЕ У РЕКОНСТРУИСАНОМ МОСТУ ОСТАВЕ КАБЛОВИЦЕ SA ПРЕЛАЗ КАБЛОВСКИМ ВОДОВИМА ПРЕКО МОСТА, ОСИМ ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОВА И ЗА ПО 2 НОВА ВОДА СА СА ОБЕЈУ СТРАНА МОСТА.

ПОШТО ПРЕКО МОСТА ПРЕЛАЗИ ВЕЋИ БРОЈ КАБЛОВА, А ТРАЈАЊЕ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ МОСТОВА НИЈЕ КРАТКО, ПОТРЕБНО ЈЕ ИЗГРАДИТИ НЕКУ ПРИВРЕМЕНУ КОНСТРУКЦИЈУ ЗА ПРЕЛАЗ КАБЛОВИМА ПРЕКО РЕКЕ, КАКО БИ СМО ОМОГУЋИЛИ НАПАЈАЊЕ ПОТРОШАЧА, ДОК СЕ НЕ ЗАВРШИ ИЗГРАДЊА МОСТА, ТЕ ВРАТЕ КАБЛОВИ КРОЗ ПРЕДВИЂЕНЕ КАБЛОВИЦЕ У МОСТУ.

УКОЛИКО КАБЛ 35 КВ ТРЕБА ДА БУДЕ ОБУХВАЋЕН РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ МОСТА, ТРЕБА ПРЕДВИДЕТИ РАДОВЕ НА ЊЕГОВОМ ИЗМЕШТАЊУ. НАПОМЕНА: У ДЕЛУ УЛИЦЕ ПОДГОРИЧКА (НИЗВОДНО ОД МОСТА) КАБЛ ЈЕ У БЕТОНСКОЈ КАБЛОВИЦИ.

3. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

5. **Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,** Огранак Електродистрибуција Јагодина **само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Прилог:

- скица постојећих ЕЕО x1

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка

Добрица Милошевић, дипл. инж. ел.

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД 283

Dobrica Milošević 1392389203-0106964722245

Digitally signed by Dobrica Milošević 1392389203-0106964722245
Date: 2019.12.12 10:52:32 +01'00'

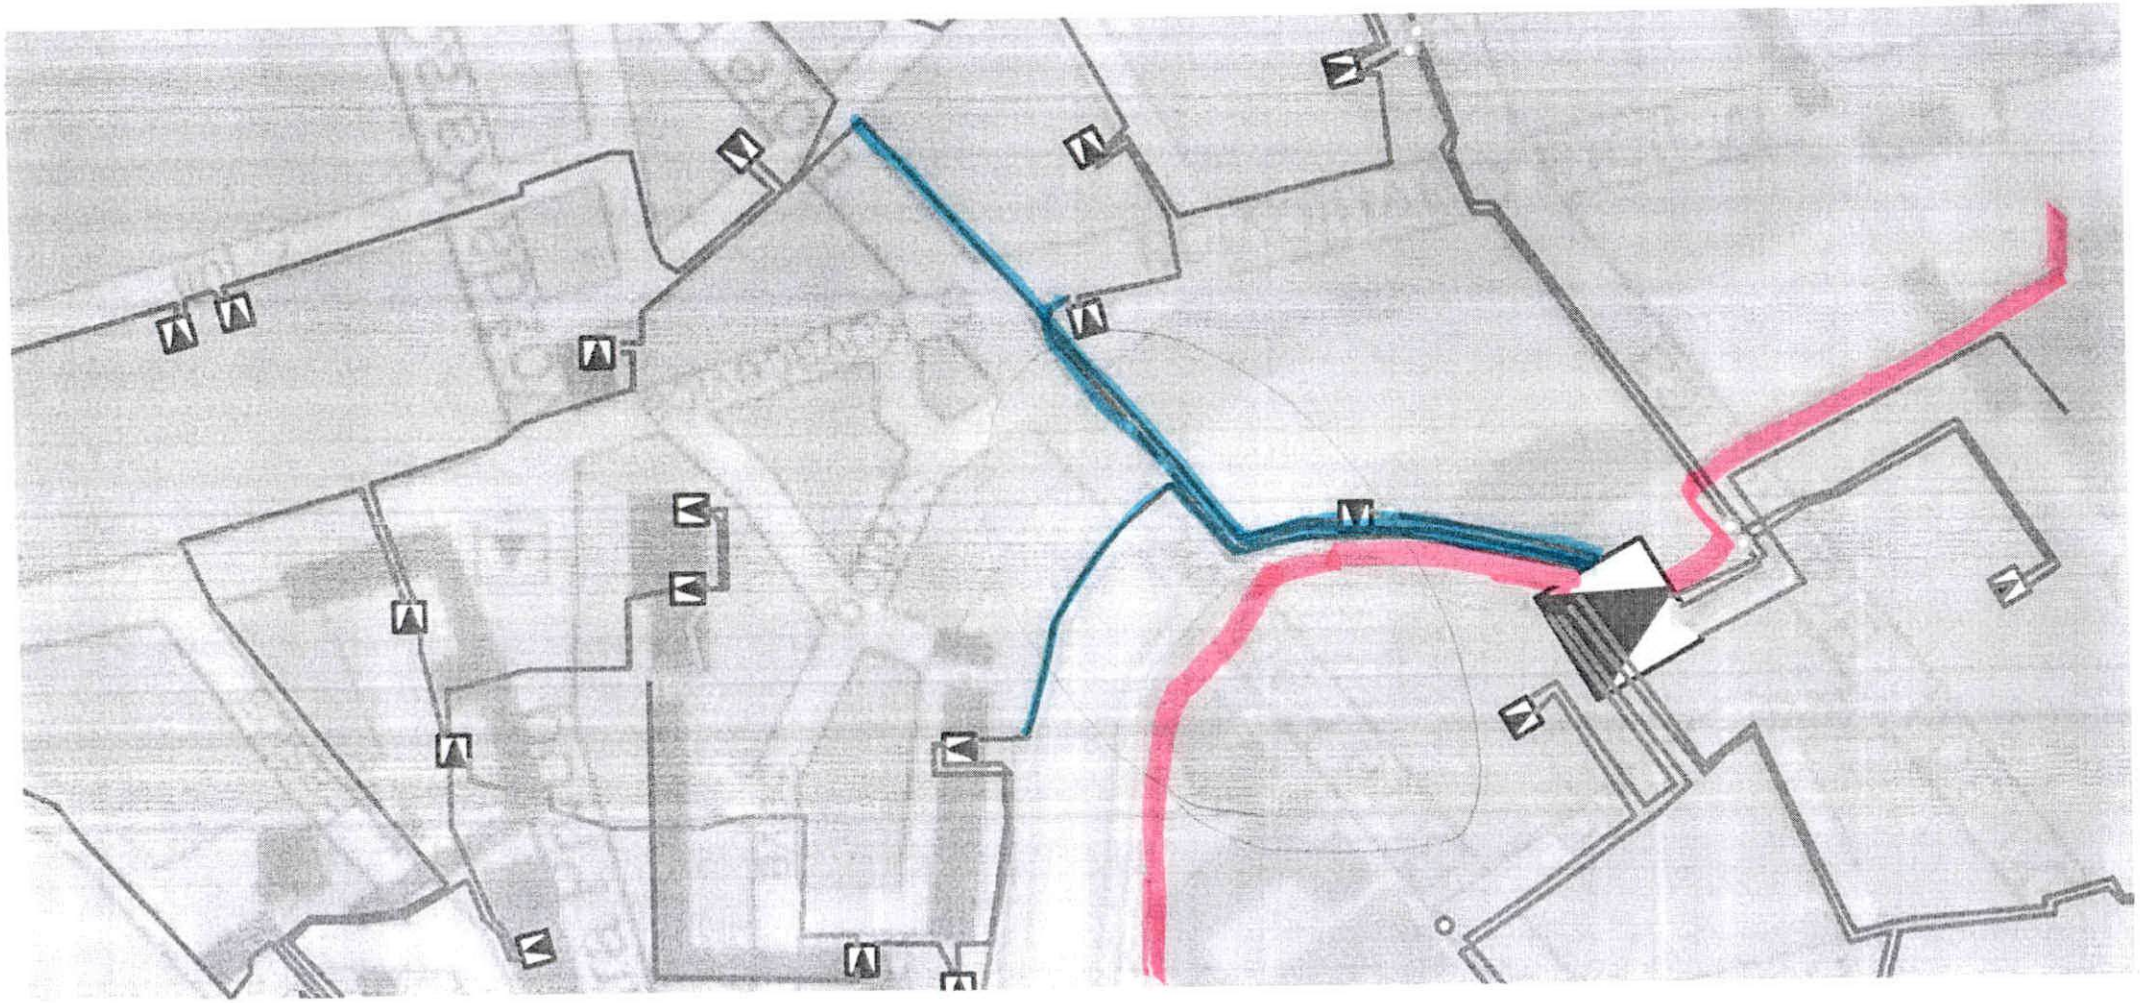

[illegible] 70 m

[illegible] 35 m